

表1 各水源及び浄配水場の状況


水源名	原水種別	浄配水場名	浄水処理方法	水質状況・管理留意点
ピングシ沢	表流水	キタイ沼浄水場	急速ろ過	年間を通じて安定した水質を保持している。
第1取水井 第2取水井	深井戸	館山配水場	急速ろ過 除鉄 除マンガン	鉄・マンガンの除去に配慮した水処理を必要とする。
(浄水)	浄水 受水	館山配水場 東部流量計室 麓山配水池		季節気候変動に伴う異臭味（カビ臭）及び、消毒副生成物に配慮を要する。
多田川取水井	深井戸	多田川浄水場	急速ろ過 除鉄 除マンガン	鉄・マンガンの除去に配慮した水処理を必要とする。
滝庭取水井	深井戸	滝庭浄水場	急速ろ過 除鉄 除マンガン	鉄・マンガン及び色度の除去に配慮した水処理を必要とする。
平沢	伏流水	漆沢浄水場	緩速ろ過	降雨後、濁度に変動が出るので、取水調整及びろ過速度の調整を必要とする。

表2 水質検査計画


項目	頻度	検査項目
毎日検査	毎日	色、濁り、臭気、残留塩素等
毎月検査	年8回	一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、有機物（TOC）、pH値、味、臭気、色度、濁度、嫌気性芽胞菌（計13項目）
全項目検査	年4回	表3の項目（5月・8月・11月・2月） （原水は番号22～32の項目を除く）
水質管理目標 設定項目検査	年1回	表4の項目（館山浄水場）
クリプトスポリジウム 検査	年1回	クリプトスポリジウム・ジアルジア 表流水及び伏流水を水源とする箇所を実施
カビ臭物質検査	5月～10月	（全項目検査月を除く）
放射能検査	年4回	放射性ヨウ素（I-131）、放射性セシウム（Cs-134及びCs-137）

加美町配水系統検査地点詳細図


◆ 宮崎給水区系統

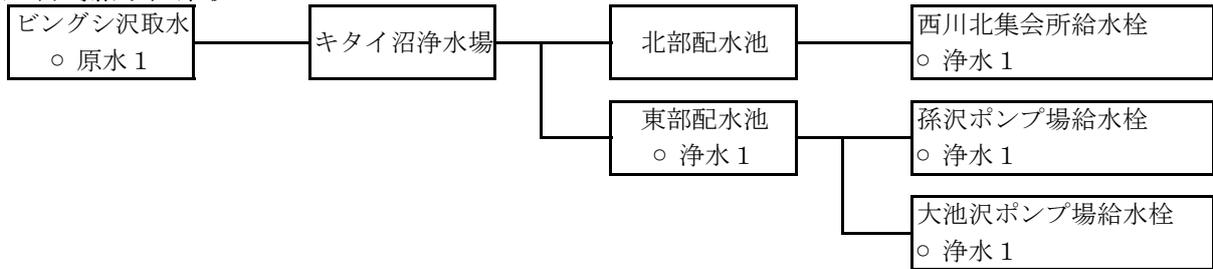


◆ 小野田給水区系統

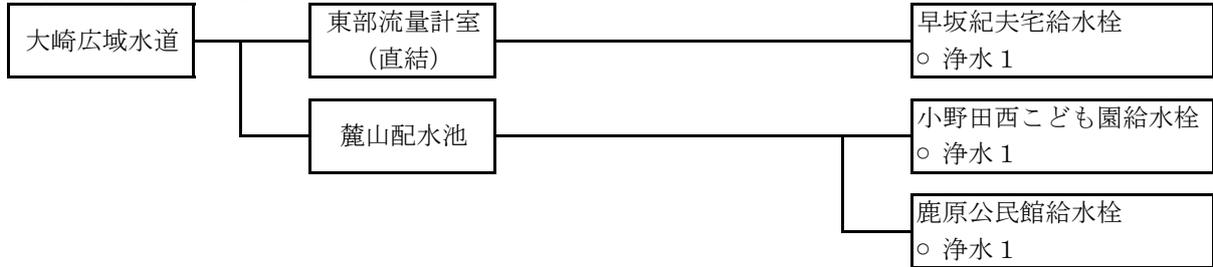


◆ 中新田給水区系統

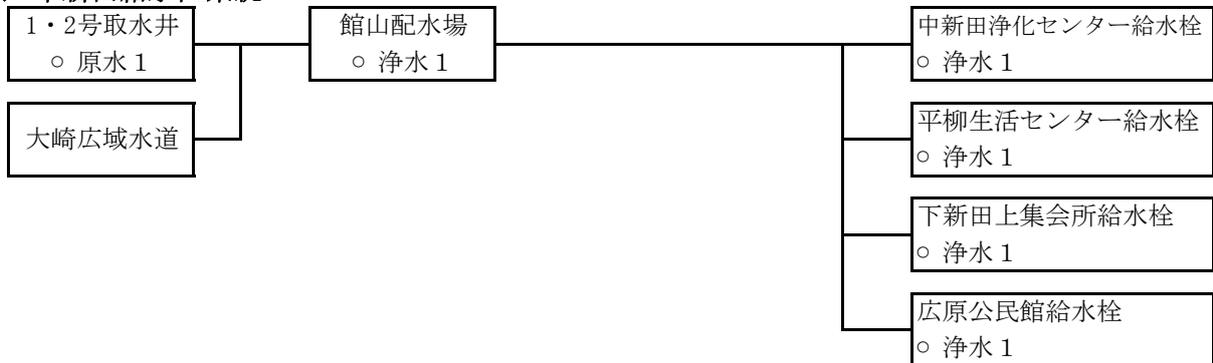

◆ 多田川給水区系統

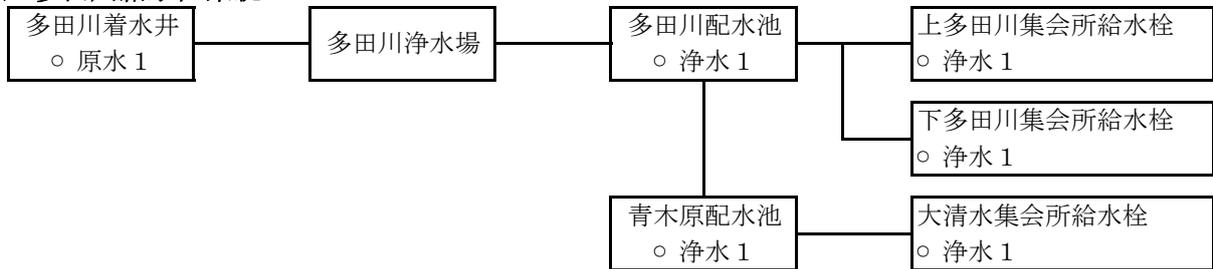

◆ 滝庭給水区系統



◆ 漆沢給水区系統




表3 水質基準

番号	水質項目	基準値 (mg/l)	番号	水質項目	基準値 (mg/l)
1	一般細菌	100個 以下	28	総トリハロメタン	0.1 以下
2	大腸菌	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	0.03 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	30	ブロモジクロロメタン	0.03 以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下	31	ブロモホルム	0.09 以下
5	セレン及びその化合物	0.01 以下	32	ホルムアルデヒド	0.08 以下
6	鉛及びその化合物	0.01 以下	33	亜鉛及びその化合物	1.0 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下
8	六価クロム化合物	0.05 以下	35	鉄及びその化合物	0.3 以下
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	36	銅及びその化合物	1.0 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	37	ナトリウム及びその化合物	200 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	38	マンガン及びその化合物	0.05 以下
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	39	塩化物イオン	200 以下
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	40	カルシウムマグネシウム等 (硬度)	300 以下
14	四塩化炭素	0.002 以下	41	蒸発残留物	500 以下
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	42	陰イオン界面活性剤	0.2 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン	0.04 以下	43	ジェオスミン	0.00001 以下
17	ジクロロメタン	0.02 以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	45	非イオン界面活性剤	0.02 以下
19	トリクロロエチレン	0.01 以下	46	フェノール類	0.005 以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)	0.00005以下	47	有機物 (全有機炭素 (TOC)量)	3 以下
	48		pH値	5.8以上8.6以下	
21	ベンゼン	0.01 以下	49	味	異常でないこと
22	塩素酸	0.60 以下	50	臭気	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.02 以下	51	色度	5度以下
24	クロロホルム	0.06 以下	52	濁度	2度以下
25	ジクロロ酢酸	0.03 以下			
26	ジブロモクロロメタン	0.1 以下			
27	臭素酸	0.01 以下	計 52項目		

※水質基準に関する省令

表 4 水質管理目標設定項目

番号	水質項目	基準値 (mg/l)	番号	水質項目	基準値 (mg/l)
1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	14	マンガン及びその化合物	0.01 以下
2	ウラン及びその化合物	0.002以下(暫定)	15	遊離炭酸	20 以下
3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	16	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下
4	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	17	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下
5	トルエン	0.4 以下	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 以下	19	臭気強度(TON)	3 以下
7	亜塩素酸	0.6 以下	20	蒸発残留物	30以上200 以下
8	二酸化塩素	0.6 以下	21	濁度	1度 以下
9	ジクロロアセトニトリル	0.01以下(暫定)	22	pH値	7.5 程度
10	抱水クロラール	0.02以下(暫定)	23	腐食性(ランゲリア指数)	-1 以上、極力0 以下
11	農薬類	検出値と目標値の比の和1以下	24	従属栄養細菌	2000以下(暫定)
12	残留塩素	1 以下	25	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	26	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下
			27	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)	0.00005以下(暫定)

※水道水質基準において水質管理上留意すべき項目

検査項目	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	10 以下

※平成24年3月5日厚生労働省健康局水道課長通知